


全居室照明付・全窓カーテンレール付（小窓にはロールスクリーン）及び網戸付

建物四周に窓を適切に配置し
採光・通風を確保



S : 1/100


■ ■ 電氣設備凡例 ■ ■

- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------|
|  | 片切スイッチ |  | 別巻シーリング |
|  | H付: ネタル1.4付/バヨネット |  | 丸型 |
|  | 3 露スイッチ |  | 天井天井灯 |
|  | H付: ネタル1.4付/バヨネット |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 4 露スイッチ |  | 蛍光灯 |
|  | H付: ネタル1.4付/バヨネット |  | 天井: 基本仕様 |
|  | バヨネットスイッチ |  | ダウンライトφ100 |
|  | (3線用) |  | 温白色/昼光色/7000lm |
|  | 照度 |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 照度 |  | ダウンライトφ100 |
|  | 照度 |  | 温白色/昼光色/1000lm |
|  | 照度 |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 照度 |  | ダウンライトφ100 |
|  | 照度 |  | 温白色/昼光色/1000lm |
|  | 照度 |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 照度 |  | ダウンライトφ100 |
|  | 照度 |  | 温白色/昼光色/1000lm |
|  | 照度 |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 照度 |  | ダウンライトφ100 |
|  | 照度 |  | 温白色/昼光色/1000lm |
|  | 照度 |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 照度 |  | ダウンライトφ100 |
|  | 照度 |  | 温白色/昼光色/1000lm |
|  | 照度 |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 照度 |  | ダウンライトφ100 |
|  | 照度 |  | 温白色/昼光色/1000lm |
|  | 照度 |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 照度 |  | ダウンライトφ100 |
|  | 照度 |  | 温白色/昼光色/1000lm |
|  | 照度 |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 照度 |  | ダウンライトφ100 |
|  | 照度 |  | 温白色/昼光色/1000lm |
|  | 照度 |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 照度 |  | ダウンライトφ100 |
|  | 照度 |  | 温白色/昼光色/1000lm |
|  | 照度 |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 照度 |  | ダウンライトφ100 |
|  | 照度 |  | 温白色/昼光色/1000lm |
|  | 照度 |  | 天井: 基本仕様 |
|  | 照度 |  | ダウンライトφ100 |
|  | 照度 |  | 温白色/昼光色/1000lm |
|  | 照度 |  | 天井: |

エアコン室外機

※分配器・ブー・ク用電線(付)は天井点検口周囲又は構内取付とします
※7分工事とは別途(分配器より7分までの工事は別途)とします

■■電気関連高さ凡例■■

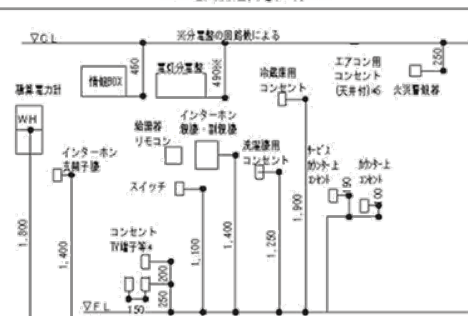

- a1: 1階の配線器具が壁に貼る場合は、その中心間を150mm空けることを基準とする。
- a2: その他の1~4階間の90mm程度、また「開口」の張り物が100mm程度とする。
- a3: 配線器具が壁に貼る場合は中心合わせとし、上下中心間を200mmとする。
- a4: 縦・横の組合せは上段に縦、縦は中心合わせを原則とするが、面合わせも検討する。
- a5: 壁付けの場合、天井面より500mm下りとする。
懸架設置の場合、天井上とする。

表記なき場合下記の通りとする
 部屋 天井高 CH 2400
 部屋 床 高 FL ±0
 ※ 1階標準床高は GL+611 とする

【サッシ凡例】

H	引き違い
IS	タテ二列
F	F I X


 Fからの内圧高さ
 サッシ記号とサイズ
 ト: 透明 カ: 型 防部: 防部合わせガラス
 K 格子入りガラス
 ES: 防弾ジャッター
 BA: 網入りガラス
 BE: 非熱伝導性ガラス
 ED 防刃材
 上記防火設備でない場合は、一 表示

- ※E502070の場合のみサッシ・記号枠(右)に「侵入防止」と記入
- ※手動換気プレスはサッシ・記号枠(右)に「換気B」と記入
- ※「手動シャッター」→「電動シャッター」はサッシ記号枠の「下欄」に記入
- 4. 段目とE5と記載した場合も、手動シャッターの記法とする
- ※すべて4方枠(1階階段上り窓のみ:3方枠)とする
- ※植樹・庭舎サッシ・植樹窓サッシは仕上表による
- ※日射遮蔽型・日射取得型は仕上表による
- ※ガラス仕様が仕上表による

開口部の侵入防止対策【住宅性能表示】

b: 地面から開口部の下端までの高さが m 以下、またはハコニー等から開口部の下端までの高さが m 以下であって、かつ、ハコニー等から当該開口部までの水平距離が $0.9m$ 以下であるもの（aに該当するものを除く）

【内部建具凡例】

ドア	①	ガラスドア
	②	フラッシュドア
	③	フラッシュドア表示部付
	④	フラッシュドア開仕体部付
引戸	⑤	ガラス引戸
	⑥	フラッシュ引戸
	⑦	フラッシュ引戸表示部付
折戸	⑧	1F折戸
	⑨	1. 2F折戸
	⑩	2F折戸
	⑪	1F折戸(土間収納用)
	⑫	1. 2F折戸(土間収納用)
	⑬	2F折戸

△ 2 2100

※建具高さは2400とする
※建具高さが2100の場合は後ろに2100と記載する

長期優良住宅

省令準耐火仕様

[住宅用火災警報器]

	ねつ当番定温式 電池式非運動
	けむり当番2種 電池式非運動
	※上記仕様の壁付け型

天井取付： 警報器の中心を壁及び梁から 0.6m 以上離す。
警報器の中心を換気口等の空調吹き出し口から
1.5m 以上離す。

壁取付： 警報器の中心を天井から
0.15～0.3m 以内に設ける。
警報器の中心を換気口等の空調吹き出し口から
1.5m 以上離す。

玄関扉 敷居部 段差	玄関 5mm 以下	米一歩 20mm 以
------------------	-----------------	------------------

床材貼り方向
※表記なき場合
左記方向とする

	吸音材入り間仕切壁
	サッシ柱寄せ方向

※トイレは長手方向に貼る

1 F: 49.68m²

2 F: 52.17m²

TOTAL: 101.85m² (30.80坪)

3号地 2階平面図

